

ShilangAlborz
Kashan

شیلنگ آلبرز کاشان

SHILANG ALBORZ KASHAN

M a d e i n I R A N p o r o d o c t o f K A S H A N

تولید کننده بهترین شیلنگ های ساختمانی کشاورزی صنعتی



برای فعال سازی امکانات کامل کاتالوگ در سیستم عامل
اندروید و IOS از نرم افزار one Drive یا Adobe Acrobat
استفاده کنید.

متوجه شدم



شیلنگ البرز کاشان

SHILANG ALBORZ KASHAN

M a d e i n I R A N p o r o d o c t o f K A S H A N

تولید کننده بهترین شیلنگ های ساختمانی کشاورزی صنعتی

شروع

ShilangAlborz
Kashan

UI_UX BY
MR CATALOOOG
CREATIVE AGENCY

MR
CATALOOOG
2025

گزینه موردنظر را انتخاب بفرمایید:



درباره ما

About



محصولات

Products



آزمایشگاه

Contact us



لیست قیمت

Price list



تماس با ما

Exhibition



شیلان البرز کاشان

SHILANG ALBORZ KASHAN

Made in IRAN product of KASHAN

تولید کننده بهترین شیلنگ های ساختمانی کشاورزی صنعتی

گروه صنعتی پلاستیک کار کاشان با نام تجاری البرز کاشان در سال ۱۳۷۹ به منظور ایجاد واحد های تولیدی و بازرگانی در کاشان ثبت و در همان سال موفق به جواز تاسیس در دو گروه لوله های پی وی سی سخت و انواع شیلنگ با ظرفیت پنج هزار تن در سال واردات مواد اولیه و صادرات تولیدات خود از وزارت صنایع و معادن گردید.

محصولات این واحد تولیدی تهیه شده از بهترین نوع مواد **pvc** می باشد که در هر نوع آب و هوایی هیچ گونه تغییری نکرده (ماندگاری در مقابل نور خورشید ، دما و ضربه پذیری بالایی دارد) کلیه سازمان شهرداری ها ، باغات ، مزارع کشاورزی ، شرکت های عمرانی و ساختمانی ، کارخانجات صنعتی و مصارف خانگی از محصولات این شرکت و واحد تولیدی استفاده میکنند.

لازم به ذکر است این شرکت همواره در جهت بهبود کیفیت تلاش می نماید.

اصل دوستی ، محبت و احترام به مشتریان را اصول موفقیت دانسته و سعی در اجرای آن می نمائیم.

مشخصات فنی محصول

گالری نمایشگاه



بازگشت

SHILANG ALBORZ KASHAN
E-CATALOG
2025 V1.0





• مشخصات فنی شیلنگ های البرز کاشان (طرح فرانسه):

- تک لایه و چند لایه
- تقویت شده و فشار قوی
- اندازه قطر داخلی : از ۴ تا ۵۰ میلیمتر (3/8 اینچ تا 2 اینچ)
- تنوع در رنگ ، طرح و بسته بندی های گوناگون

• قبولی در تست فشار ترکیدگی:

با شرایط استفاده از مواد اولیه مرغوب ، فرمولاسیون صحیح و تولید منطبق با فرآیند مطلوب ، فشارترکیدگی بسته به عوامل چون **K-VALUEE** پودر پی وی سی ، سایز دهانه ، ضخامت دو لایه استقامت نخ های پلی استر و همچنین میزان چسبندگی دولایه به یکدیگر می باشد.

• قبولی در تست های فرسودگی تسریع شده شامل تست مهاجرت (Migration) و تست اشعه UV:

به مرور زمان بخصوص در اثر گرمای هوا و نور خورشید ، پلاستی سائزرها تا قسمتی تبخیر می شوند . استفاده از پلاستی سائزهای نامرغوب و جایگزین های غیربهداشتی (مانند گازوئیل) به علت پیوند مولکولی ضعیف تر این پلاستی سائزها با پلیمر موجب خشکی محصول و در نهایت همراه با عوامل سایش و فرسایش موجب کاهش عمر شیلنگ می گردد. در آزمایش های فرسودگی تسریع شده خواص فیزیکی مانده وزن و انعطاف پذیری ، قبل و بعد از قرار گرفتن نمونه ها در آون و رنگ نمونه ، قبل و بعد از قرارگرفتن در معرض اشعه UV مقایسه می شوند.

• ویژگی شیلنگ های مرغوب PVC و کمیت های مرتبط با کیفیت شیلنگ

انعطاف پذیری و سبکی

شیلنگ های شرکت البرز کاشان از انعطاف پذیری و سبکی مطلوب برخوردارند در صورتیکه برخی از تولیدکنندگان به منظور کاهش بهاء از فیلتر ها بطور مثال، کربنات کلسیم به جای رزین پی وی سی بیشتر از حد مجاز مصرف می نمایند و این امر موجب سفت و سنگین شدن شیلنگ ، کاهش ازدیاد طول در نقطه پارگی و در نهایت کاهش عمر مفید محصول میگردد.






یکنواختی ضخامت دولایه در سطح مقطع شیلنگ

در سطح مقطع شیلنگ (محل برش شیلنگ بصورت عمود بر راستای آن) ضخامت دولایه باید کاملاً یکنواخت باشد زیرا در غیر اینصورت لایه رو در بعضی نقاط نازک تر و در کوتاه مدت منجر به پارگی لایه رو و در نهایت ، منجر به پارگی شیلنگ می گردد.

چسبندگی (دولایه)، استحکام کششی (لایه رو و لایه زیر) و ازدیاد طول در نقطه پارگی (لایه رو و لایه زیر)

هر یک از این سه ویژگی در طول عمر مفید محصول بسیار موثر و توسط دستگاه تست کشش ، اندازه گیری میشود نتایج پایین تر از حد استاندارد می تواند نشانگر مشکلات مواد اولیه و یا فرمولاسیون و یا عدم تولید منطبق با فرآیند مطلوب می باشد.

**ارسال سریع به تمام نقاط ایران
از طریق باربری دلخواه شما**

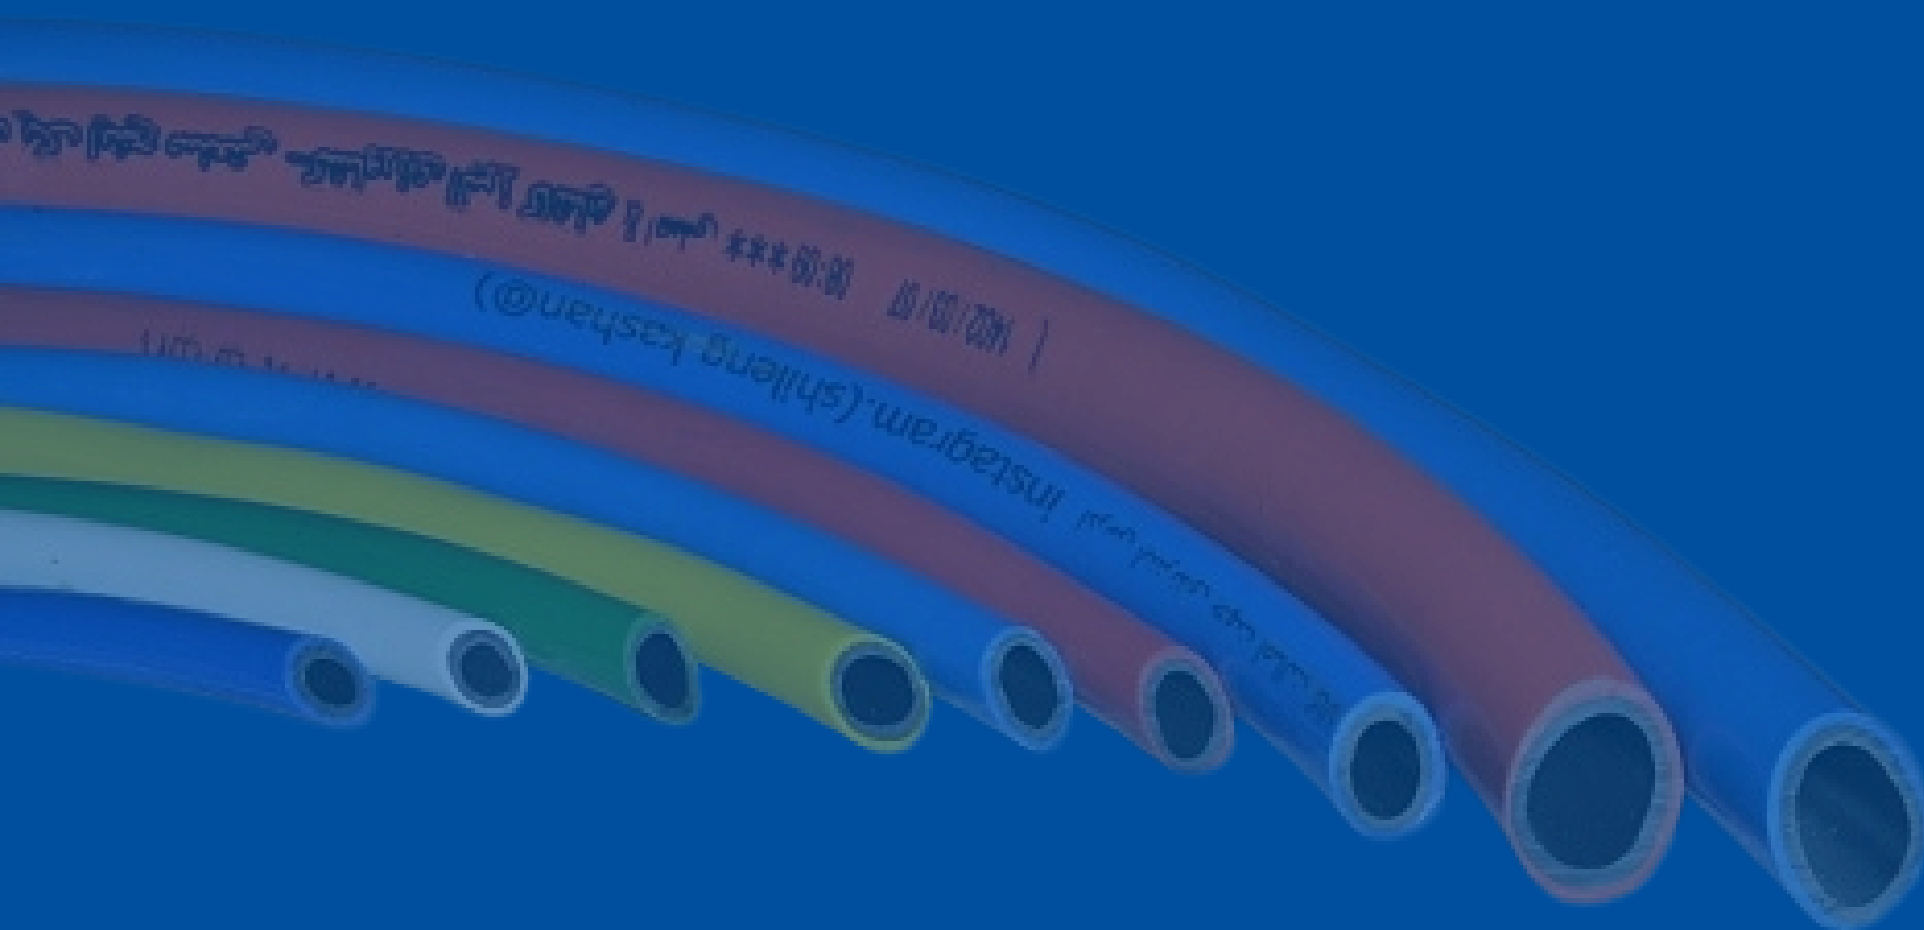



SHILANG ALBORZ KASHAN
Made in IRAN poroduct of KASHAN

تولید کننده بهترین شیلنگ های ساختمانی کشاورزی صنعتی



محصولات ما :

گزینه مورد نظر را انتخاب نمائید.



شیلنگ طرح سیلک



شیلنگ طرح سه‌دند



شیلنگ طرح سبلان



شیلنگ های فشارقوی



شیلنگ طرح دنا



SHILANG ALBORZ KASHAN
Made in IRAN poroduct of KASHAN

تولید کننده بهترین شیلنگ های ساختمانی کشاورزی صنعتی



شیلنگ طرح سیلک :

گزینه مورد نظر را انتخاب نمائید.



شیلنگ 3/4 اینچ سیلک

3/4 فشارقوی

3/4 سبلان



شیلنگ 1/2 اینچ سیلک

1/2 فشارقوی

1/2 سبلان

1/2 سهند



شیلنگ 3/8 اینچ سیلک

3/8 فشارقوی

3/8 سهند



شیلنگ 1 اینچ سیلک

1 اینچ فشارقوی

1 اینچ سبلان



بازگشت



شیلنگ 1/2 اینچ سیلک (طرح فرانسه)

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** مشکی لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۴۸۰دنیر
- لایه رویه : مواد **PVC** آبی، قرمز، سبز، زرد

11.7
KG

26
BAR

وزن kg	فشار ترکیدگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی دهانه inch
11.7	26	13	50	3	12	2	1/2



بازگشت





شیلنگ 3/4 اینچ سیلک (طرح فرانسه)

- کاربری: ساختمانی ، آبرسانی ، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** مشکی لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۴۸۰ دنیر
- لایه رویه : مواد **PVC** آبی ، قرمز ، سبز

17
KG


22
BAR

وزن kg	فشار ترکیبگی bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
17	22	10	50	3	18	2.5	3/4



بازگشت



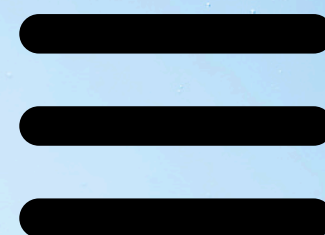

شیلنگ 1 اینچ سیلک (طرح فرانسه)

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد PVC مشکی لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۴۸۰ دنییر
- لایه رویه: مواد PVC آبی، قرمز، سبز

29
KG

22
BAR

وزن kg	فشار ترکیبگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
29	22	10	50	3.5	25	3	1



بازگشت



شیلنگ 3/8 اینچ سیلک (طرح فرانسه)

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد PVC مشکی لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۴۸۰ دنیر
- لایه رویه: مواد PVC، زرد، سفید

**9
KG**

**38
BAR**

وزن kg	فشار ترکیبگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
9	38	12	50	3	8	8	3/8



بازگشت



شیلنگ طرح سه‌پند:

گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.



شیلنگ 1/2 اینچ سه‌پند

1/2 فشارقوی

1/2 سبلان

1/2 سیلک



شیلنگ 3/8 اینچ سه‌پند

3/8 فشارقوی

3/8 سیلک



بازگشت

شیلنگ 1/2 اینچ سه‌پند (طرح فرانسه)

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** مشکی لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۴۸۰دنیر
- لایه رویه: مواد **PVC** آبی، قرمز، سبز، مشکی، زرد

**10.5
KG**


**24
BAR**

وزن kg	فشار ترکیب‌گی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی دهانه inch
10.5	24	10	50	2.5	11	2	1/2



بازگشت



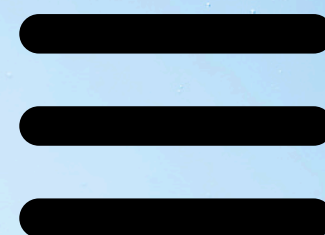

شیلنگ 3/8 اینچ سه‌پند (طرح فرانسه)

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** مشکی لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۴۸۰ دنیر
- لایه رویه: مواد **PVC** آبی، قرمز، سبز، مشکی

8.5
KG

34
BAR

وزن kg	فشار ترکیبگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
8.5	34	10	50	3	8	8	3/8



بازگشت





SHILANG ALBORZ KASHAN
Made in IRAN product of KASHAN

تولید کننده بهترین شیلنگ های ساختمانی کشاورزی صنعتی



شیلنگ طرح سبلان:

گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.



شیلنگ 1 اینچ سبلان

۱ اینچ
فشارقوی

۱ اینچ سیلک



شیلنگ 3/4 اینچ سبلان

3/4 فشارقوی

3/4 سیلک



شیلنگ 1/2 اینچ سبلان

1/2 فشارقوی

1/2 سهند

1/2 سیلک



شیلنگ 2 اینچ سبلان



شیلنگ 1 1/4 اینچ سبلان



شیلنگ 1 1/2 اینچ سبلان

شیلنگ +A سبلان



بازگشت



شیلنگ 1/2 اینچ سبلان

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی ، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** آبی رنگ لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰دنیر
- لایه رویه : مواد **PVC** شفاف شیشه ای

**8
KG**

**21
BAR**

وزن kg	فشار ترکیدگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
8	21	7	50	3	12	1/2	2



بازگشت





شیلنگ 3/4 اینچ سبلان

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی ، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد PVC آبی رنگ لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰ دنیر
- لایه رویه : مواد PVC شفاف شیشه ای

12
KG


18
BAR

وزن kg	فشار ترکیدگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی دهانه inch
12	18	6	50	3.25	19	3/4	2.5



بازگشت



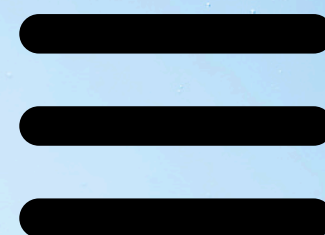

شیلنگ 1 اینچ سبلان

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی ، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** آبی رنگ لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰ دینر
- لایه رویه : مواد **PVC** شفاف شیشه ای

**18
KG**

**15
BAR**

وزن kg	فشار ترکیدگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی دهانه inch
18	15	5	50	3.5	24	1	3



بازگشت





شیلنگ 1¼ اینچ سبلان

• کاربری: ساختمانی آبرسانی ، باغبانی با طول عمر بالا

• ساختار: لایه داخلی مواد PVC آبی رنگ لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰دنیر

• لایه رویه : مواد PVC شفاف شیشه ای

**17
KG**


**12
BAR**

وزن kg	فشار ترکیدگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
17	12	4	30	4	32	1¼	4



بازگشت



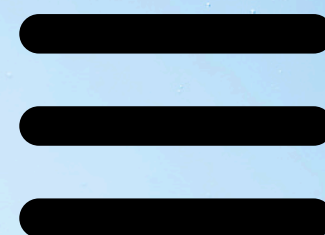

شیلنگ 1½ اینچ سبلان

- کاربری: ساختمانی ، آبرسانی ، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** آبی رنگ لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰ ادنیر
- لایه رویه : مواد **PVC** شفاف شیشه ای

17
KG

12
BAR

وزن kg	فشار ترکیبگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
17	12	4	30	4	32	1¼	5



بازگشت





شیلنگ 2 اینچ سبلان

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی ، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد PVC آبی رنگ لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰ دانبر
- لایه رویه : مواد PVC شفاف شیشه ای


21
KG

9
BAR

وزن kg	فشار ترکیبگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی دهانه inch
21	9	3	20	4.5	50	6	2

بازگشت



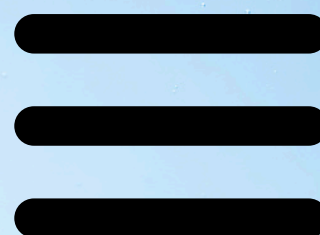

شیلنگ **A+** سبلان

- کاربری: ساختمانی، آبرسانی، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** آبی رنگ لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰ دنیر
- لایه رویه: مواد **PVC** شفاف شیشه ای

وزن kg	فشار ترکیدگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
19	14	5	30	4.5	32	4	1 1/4
22	14	5	25	4.5	38	5	1 1/2
23	12	5	20	5	50	6	2



بازگشت





SHILANG ALBORZ KASHAN
Made in IRAN poroduct of KASHAN

تولید کننده بهترین شیلنگ های ساختمانی کشاورزی صنعتی



شیلنگ های فشارقوی :

گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.



شیلنگ 3/4 اینچ فشارقوی

3/4 سیلک

3/4 سبلان



شیلنگ 1/2 اینچ فشارقوی

1/2 سبلان

1/2 سهند

1/2 سیلک



شیلنگ 3/8 اینچ فشارقوی

3/8 سیلک

3/8 سهند



شیلنگ ۱ اینچ فشارقوی

۱ اینچ سبلان

۱ اینچ سیلک

شیلنگ فشارقوی **A+** (آتشنشانی)



بازگشت



شیلنگ 1/2 اینچ فشارقوی (طرح فرانسه)



- کاربری: باد، گاز، پکیج
- ساختار: لایه زیرمشکی و سطح میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰۰ دانبر
- لایه رویه: مواد PVC براق مشکی

**15
KG**

**26
BAR**

وزن kg	فشار ترکیدگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
15	26	10	50	3	12	2	1/2



بازگشت



شیلنگ 3/4 اینچ فشارقوی (طرح فرانسه)



- کاربری: باد، گاز، پکیج
- ساختار: لایه زیرمشکی و سطح میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰۰ دینر
- لایه رویه: مواد PVC براق مشکی

**18
KG**

**26
BAR**

وزن kg	فشار ترکیبگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
18	26	10	50	3.25	19	2.5	3/4



بازگشت





شیلنگ 3/8 اینچ فشارقوی (طرح فرانسه)



- کاربری: باد، گاز، پکیج
- ساختار: لایه زیرمشکی و سطح میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰۰ دینر
- لایه رویه: مواد PVC براق مشکی، قرمز، سبز

**13
KG**


**50
BAR**

وزن kg	فشار ترکیدگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی inch دهانه
13	50	10	50	3	8	8	3/8



بازگشت



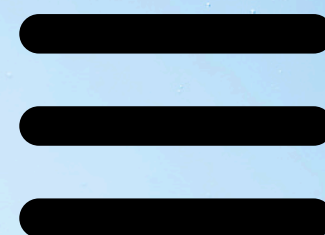

شیلنگ ۱ اینچ فشارقوی (طرح فرانسه)



- کاربری: باد، گاز، پکیج
- ساختار: لایه زیرمشکی و سطح میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰ دینر
- لایه رویه: مواد PVC براق رویه مشکی

**30
KG**

**24
BAR**

وزن kg	فشار ترکیدگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی دهانه inch
30	24	10	50	4	24	3	1



بازگشت



شیلنگ البرزکاشان



شیلنگ فشارقوی A+

- کاربری: باد، گاز، پکیج
- ساختار: لایه داخلی مواد PVC لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰ دنیر
- لایه رویه: مواد PVC براق قرمز

وزن kg	فشار ترکیبگی B.P bar	فشار کار W.P bar	طول m	ضخامت mm	قطر داخلی mm	اندازه اسمی شماره_سایز mm	اندازه اسمی دهانه inch
18	26	15	50	3.25	19	2.5	3/4
30	24	15	50	4	24	3	1


بازگشت





SHILANG ALBORZ KASHAN
Made in IRAN product of KASHAN

تولید کننده بهترین شیلنگ های ساختمانی کشاورزی صنعتی

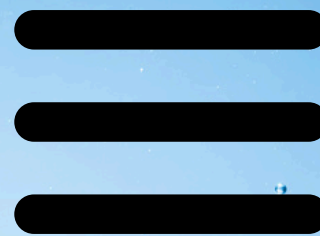

شیلنگ طرح دنا :

گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.



شیلنگ های شفاف دنا




شیلنگ 1/2 اینچ دنا

Shilang Alborz
Kashan



بازگشت

شیلنگ البرزکاشان

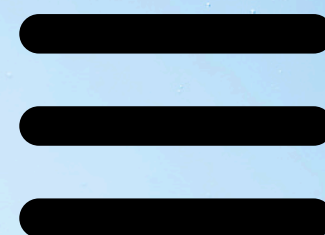


شیلنگ های شفاف


2 اینچ	1 1/2 اینچ	1 1/4 اینچ	1 اینچ	3/4 اینچ	1/2 اینچ
۲۰متری	۲۵متری	۳۰متری	۵۰متری		

- کاربری: آبرسانی ، باغبانی با طول عمر بالا
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** شفاف لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰دنیر
- لایه رویه : مواد **PVC** شفاف

بازگشت

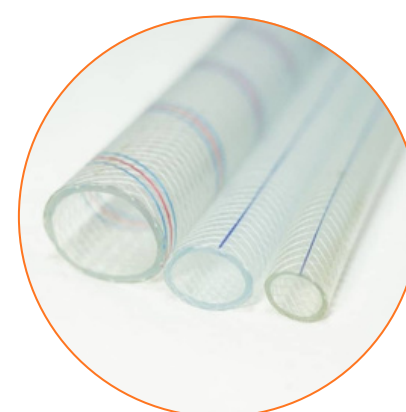

شیلنگ البرزکاشان

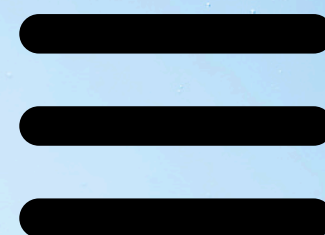

شیلنگ 1/2 اینچ دنا

- کاربری: آبرسانی ، باغبانی با طول عمر بالا، ۵۰ متری ، ۷ کیلویی
- ساختار: لایه داخلی مواد **PVC** لایه میانی نخ پلی استر صنعتی ۱۰۰دنیر
- لایه رویه : **PVC** شفاف _ نارنجی _ زرد _ سبز

بازگشت





گزینه موردنظر را انتخاب بفرمایید:



نتیجه آزمایش ها
The results of the tests



ویدیو تست فشار
Pressure test video



بازگشت

گزارش نتیجه آزمون شیلنگ ۱ اینچ سیلک



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد نمونه: ۲۲۲۵۹-۱ صفحه: ۱ از ۱ مدرک: (F-46-00)

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت / واحد تولیدی: شیلنگ البرز کاشان	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره رمز / قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ انبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره بارکد / کوتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۱ - رنگ: قرمز

SHILANG ALBORZ KASHAN - شیلنگ یک اینچ صنعتی - مشاوره البرز کاشان & اصلی - 1402/03/07


ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیبگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۲۲			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
 (۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
 (۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
 رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C


- نتایج فقط در خصوص نمونه های لرسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
 - تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
 - نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
 - مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
 - نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
 - قواعد تصمیم گیری در مورد انطباق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون باند محافظ است.
 - آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی

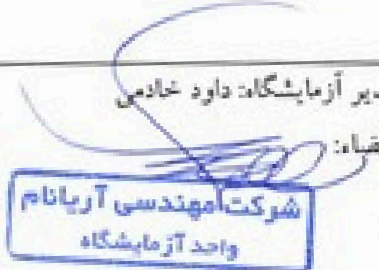
امضاء: 

شرکت مهندسی آریانام
واحد آزمایشگاه

مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر

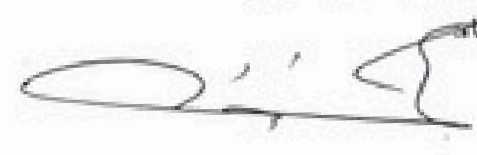امضاء: 

کارشناس: شقایق رستم پور

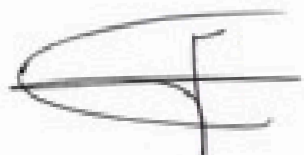امضاء: 

- میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 1/2 اینچ سیلک



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه‌ی تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد نمونه: ۴-۳۳۳۵۹ صفحه: ۱ از ۱ کد مدرک: (F-46-00)

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت / واحد تولیدی: شیلنگ البرز کاشان	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره رمز / قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ انبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره پارکد / کوتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ شویفی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۱/۲ - رنگ: آبی
SHILANG ALBORZ KASHAN- SIALK - شیلنگ ۱/۲ اینچ البرز کاشان - طرح سیلک & اصلی - 1402/05/21


ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					پحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیدگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۲۶			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
(۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
(۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C


- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
- مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
- نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
- قواعد تصمیم گیری در مورد تطابق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون پلاند محافظ است.
- آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی

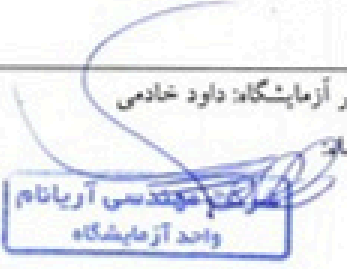امضاء: 

واحد آزمایشگاه

مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر

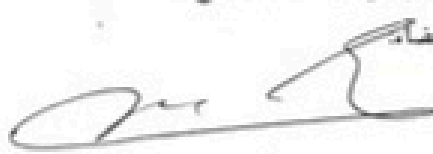امضاء: 

کارشناس: شقایق رستم پور

امضاء: 



تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۱ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ و ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۷ فکس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۸

www.arianam.com info@arianam.com

گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 1/2 اینچ سیلک



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد مدرک: (F-46-00) کد نمونه: ۲-۲۲۲۵۹-۲ صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت / واحد تولیدی: شیلنگ البرز کاشان	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره ویزا / قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ انبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره بارکد / کوانتا: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۸۵۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۱/۲ - رنگ: قرمز
SHILANG ALBORZ KASHAN - شیلنگ ۱/۲ اینچ البرز کاشان - طرح سیلک & اصلی - 1402/03/31


ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیدگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۲۲			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
(۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
(۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C

- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
- مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
- نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
- قواعد تصمیم گیری در مورد تطابق با استاندارد بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون پلاند محافظ است.
- آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر

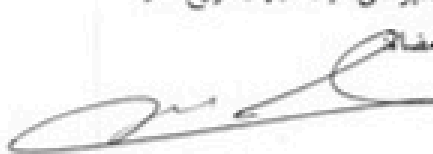
امضاء: 

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی

امضاء: 

واحد آزمایشگاه

کارشناس: شقایق رستم پور

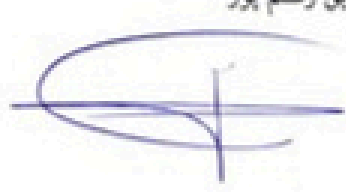امضاء: 


تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۱ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶-۹۱ و اتصالی: ۰۲۸ ۲۹۲ ۱۹۶۹ - کدپستی: ۱۱۵۷۸۳۲۲۹۱

www.arianam.com

info@arianam.com

گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 3/4 اینچ سیلک



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد مدرک: (F-46-00) کد نمونه: ۲۲۵۹-۴ صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت / واحد تولیدی: شیلنگ البرز کاشان	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره رمز / قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ تبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره پارکد / کوتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۳/۴ - رنگ: آبی

SHILANG ALBORZ KASHAN- SIALK - شیلنگ ۳/۴ اینچ البرز کاشان - طرح سیلک & اصلی - 1402/05/26

ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					پحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیبگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۲۲			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
(۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
(۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C

- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
- مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
- نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
- قواعد تصمیم گیری در مورد تطابق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون پلاند محافظ است.
- آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.


مدیر آزمایشگاه: داود خادمی

امضاء:



مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر

امضاء:

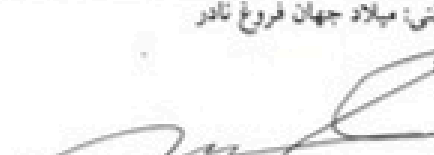

کارشناس: شقایق رستم پور

امضاء:






تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۱ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ و ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۷ - فکس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۸

www.arianam.com info@arianam.com

گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 3/4 اینچ سیلک



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد نمونه: ۲۲۵۹-۴

صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت / واحد تولیدی: شیلنگ البرز کاشان	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره رمز / قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ تبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره پارکد / کوتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۵/۲۶
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۳/۴ - رنگ: آبی

SHILANG ALBORZ KASHAN- SIALK - شیلنگ ۳/۴ اینچ البرز کاشان - طرح سیلک & اصلی - 1402/05/26

ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					پحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیبگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۲۲			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
(۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
(۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C

- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
- مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
- نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
- قواعد تصمیم گیری در مورد تطابق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون پلاند محافظ است.
- آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی

امضاء:



مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر

امضاء:



کارشناس: شقایق رستم پور

امضاء:



تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۱ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶-۹۱ و تلفن: ۰۲۸ ۲۹۲ ۱۹۹۹ - کدپستی: ۱۱۵۷۸/۳۳۹۱

www.arianam.com

info@arianam.com

گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 3/8 اینچ سیلک



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران

شرکت مهندسی آریانام

Arianam Eng.Co.Ltd.

گزارش نتایج آزمون

کد نمونه: ۲۲۲۵۹-۵

صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت / واحد تولیدی: ندارد	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره رمز / قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ انبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره بازگذا / کوتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمپ: ندارد	تاریخ تولید: 2022/11/06
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۳/۸ - رنگ: سفید

2022/11/06 - SIZE 3/8 inch - DAMON - CNG - Made in IRAN

ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیبگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۳۲			


ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
(۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
(۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C

- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
- مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
- نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
- قواعد تصمیم گیری در مورد انطباق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون پاند محافظ است.
- آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.


کارشناس: شقایق رستم پور

امضاء:

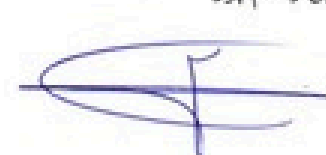

مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر

امضاء:

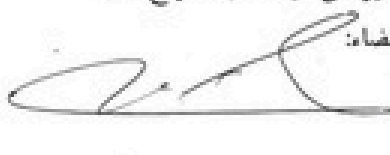

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی

امضاء:



شرکت مهندسی آریانام
واحد آزمایشگاه

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ واتساپ: ۰۹۲۸۲۹۲۱۹۶۹ کدپستی: ۱۵۷۸۶۳۳۹۴

www.arianam.com info@arianam.com

دانش بنیان

جهاد

استاندارد

ایران

گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 3/8 اینچ سهپند



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد مدرک: (F-46-00) کد نمونه: ۲۲۲۵۹-۷ صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت / واحد تولیدی: شیلنگ البرز کاشان	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره رمز / قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ انبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره پارکد / کوتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۳/۸ - رنگ: قرمز

SHILENG ALBORZ KASHAN - شیلنگ نمره ۸ البرز کاشان (اصلی) - 1402/07/20

ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بهرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیبگی / پار	ملی ۲۵۶۶	-	۳۲			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
 (۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
 (۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
 رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C

- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
 - تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
 - نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
 - مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
 - نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
 - قواعد تصمیم گیری در مورد تطابق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون پلاند محافظ است.
 - آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی


امضاء:



شرکت مهندسی آریانام
واحد آزمایشگاه


مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر

امضاء:

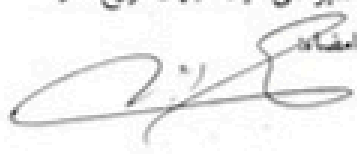

کارشناس: شقایق رستم پور

امضاء:

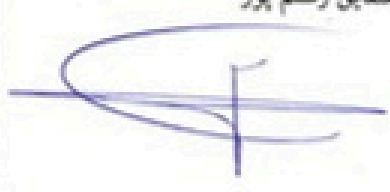

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۱ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶-۹ واتساپ: ۰۹۲۸۲۹۲۱۹۶۹۱ کپی: ۱۱۵۷۸۶۲۲۹۱

www.arianam.com info@arianam.com



گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 3/8 اینچ سهپند



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد مدرک: (F-46-00) کد نمونه: ۲۲۲۵۹-۶ صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت/ واحد تولیدی: شیلنگ البرز کاشان	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره رمز/ قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ انبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره پارکد/ کونتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایر شیلنگ (اینچ): ۳/۸ - رنگ: آبی



SHILENG ALBORZ KASHAN - شیلنگ نمره ۸ البرز کاشان (اصلی) - 1402/07/19

ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیدگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۳۰			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
 (۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
 (۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
 رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C

- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
 - تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
 - نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
 - مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
 - نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
 - قواعد تصمیم گیری در مورد انطباق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون باند محافظ است.
 - آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

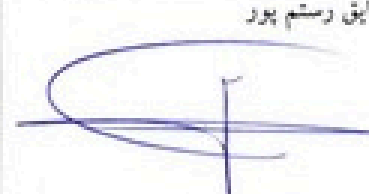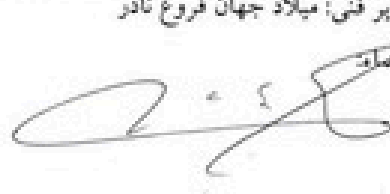کارشناس: شقایق رستم پور امضاء: 	مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر امضاء: 	مدیر آزمایشگاه: داود خادمی امضاء: 
---	---	--



تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

تلفکس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ واتسآپ: ۰۹۲۸ ۲۹۳ ۴۹۶۹ کدپستی: ۱۴۵۷۸۶۳۳۹۱

www.arianam.com info@arianam.com

گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 3/8 اینچ فشارقوی



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد مدرک: (F-46-00) کد نمونه: ۱۰-۲۴۲۵۹ صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت/واحد تولیدی: شیلنگ البرز کاشان	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره رمز/قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ آبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره پارکد/کوتاز: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۳/۸ - رنگ: مشکی
SHILENG ALBORZ KASHAN - شیلنگ نمره ۸ البرز کاشان (اصلی) - 1402/06/01

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیدگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۵۰			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
(۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
(۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.
آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C


- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
- مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
- نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
- قواعد تصمیم گیری در مورد انطباق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون پاند محافظ است.
- آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی


امضاء: 

واحد آزمایشگاه

مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر

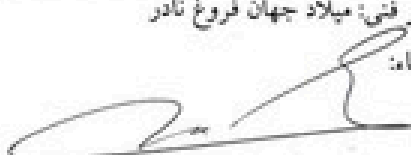امضاء: 

کارشناس: شقایق رستم پور

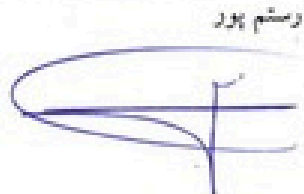امضاء: 

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶-۹ واتساب: ۰۹۲۸ ۲۹۲ ۴۹۶۹ کپیستی: ۱۴۵۷۸۶۳۲۹۴

www.arianam.com info@arianam.com



گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 1/2 اینچ فشارقوی



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد مدرک: (F-46-00) کد نمونه: ۹-۲۲۵۹۱ صفحه: ۱ از ۱


نام و نوع فرآورده: شیلنگ		نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶	
نام تجاری: ندارد		شماره درخواست: ندارد	
نام شرکت / واحد تولیدی: ندارد		تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴	
شماره رمز / قرارداد: ندارد		محل نمونه برداری: خط تولید ☐ انبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐	
شماره پارکد / کوناژ: ندارد		نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تعلیمی ☐	
شماره پلمب: ندارد		تاریخ تولید: ندارد	
استاندارد مرجع: ندارد		تاریخ نمونه برداری: ندارد	
نوع مصرف: ندارد		تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴	
هزینه آزمون: ۸۵۰۰/۰۰۰ ریال		تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷		تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷	

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۱/۲ - رنگ: مشکی


ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیبگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۲۶			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
 (۲) نظر به عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
 (۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.
 آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
 رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C
 - نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
 - تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
 - نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
 - مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
 - نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
 - قواعد تصمیم گیری در مورد انطباق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون باند محافظ است.
 - آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

کارشناس: شقایق رستم پور

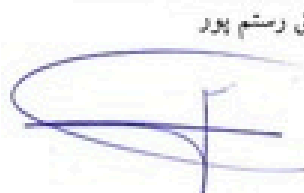امضاء: 

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی

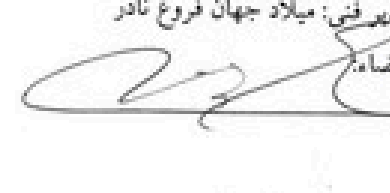امضاء: 

عضو: 

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

تلفکس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ واتساپ: ۰۹۲۸ ۲۹۲ ۱۹۶۹ کپیستی: ۱۱۵۷۸۶۳۳۹۱

www.arianam.com info@arianam.com



گزارش نتیجه آزمون شیلنگ 3/4 اینچ فشارقوی



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
دارای گواهینامه تأیید صلاحیت از اداره کل استاندارد استان تهران



شرکت مهندسی آریانام

گزارش نتایج آزمون

کد مدرک: (F-46-00) کد نمونه: ۲۴۲۵۹-۸ صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: شیلنگ	نام درخواست کننده: شرکت پلاستیک کار کاشان ۱۹۸۶
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ندارد
نام شرکت/ واحد تولیدی: ندارد	تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شماره رمز/ قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ تبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره پارکد/ کونای: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ نشونی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: 2023/04/26
استاندارد مرجع: ندارد	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: ندارد	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هزینه آزمون: ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشخصات نمونه: سایز شیلنگ (اینچ): ۳/۴ - رنگ: مشکی

2023/04/26 - SIZE 3/4 INCH - ALBORZ CNG & WATER - Made in IRAN

ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بحرانی	عمده	جزئی
۱	فشار ترکیبگی / بار	ملی ۲۵۶۶	-	۲۶			

ملاحظات: (۱) آزمون فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.
 (۲) نظر بر عدم درخواست انجام آزمون کامل مطابق استاندارد مربوطه بر روی نمونه، مسئولیت استفاده از نمونه بر عهده متقاضی خواهد بود.
 (۳) نتیجه مصور آزمون به پیوست ارائه گردید.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:
 رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C

- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صادق می باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
 - تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
 - نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
 - مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
 - نتایج آزمون بدون مهر برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
 - قواعد تصمیم گیری در مورد انطباق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون پاند محافظ است.
 - آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی

امضاء:

شرکت مهندسی آریانام
واحد آزمایشگاه

مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر

امضاء:

کارشناس: شقایق رستم پور

امضاء:

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ واتساپ: ۰۲۱۸ ۲۹۲ ۱۹۶۹ کدپستی: ۱۴۵۷۸۶۳۳۹۱

www.arianam.com info@arianam.com






گالری نمایشگاه



گالری نمایشگاه



گالری نمایشگاه



ارسال سریع به تمام نقاط ایران
از طریق باربری دلخواه شما



SHILANG ALBORZ KASHAN

Made in IRAN product of KASHAN

تولید کننده بهترین شیلنگ های ساختمانی کشاورزی صنعتی



دفتر فروش تهران: تهران _ شادآباد _ مجتمع پارسیان _ پلاک ۹

دفتر فروش کاشان: خیابان میرعماد _ ساختمان عطلائی _ ط اول _ واحد ۱۴

کارخانه : کیلومتر ۵ اتوبان اصفهان _ شهرک صنعتی انقلاب



۰۲۱_۶۶۱۵۴۵۷۵

۰۹۱۳۳۶۲۹۸۱۷

۰۹۱۲۹۵۸۷۰۳۸

۰۹۱۶۲۳۷۰۸۰۳

دفتر تهران

حامد الهی

مهدی الهی

کارشناس فروش



لوکیشن



اینستاگرام



آپارات



واتس آپ



بازگشت

